


# A204 Rampes

08/2019 Pour les logements selon la norme SIA 500, chiffre 9.4


Pente: max 6%. Admis sous réserve (p. ex. transformation ave place restreinte) jusqu'à max 12%

Largeur: min 1.20 m


- Paliers: - longueur min 1.40 m, au départ et à l'arrivée des rampes ainsi que devant les portes et les passages
- lors de changement de direction de plus de 45°, min 1.40 m x 1.40 m
- prendre aussi en considération la fiche 201

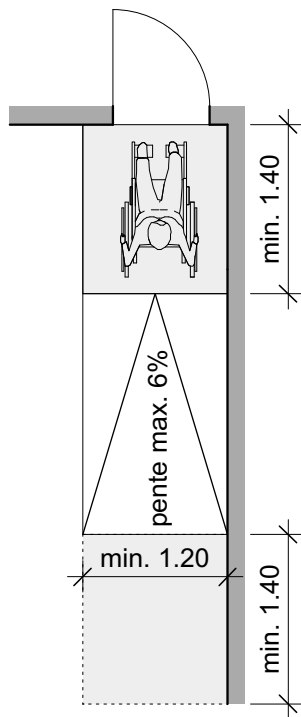

Exemple: rampe avec arrivée droite

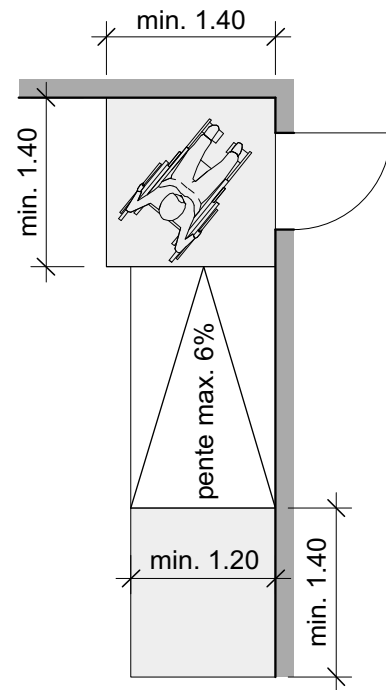

Exemple: rampe avec arrivée de côté

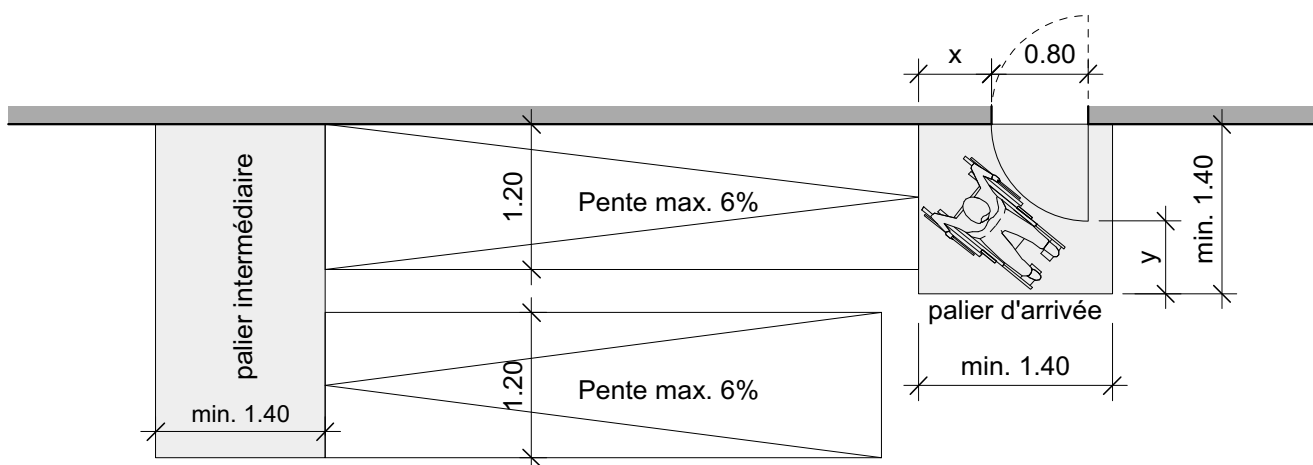

Exemple: rampe avec palier intermédiaire