


A111 Bäder: Zugang ins Wasser

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhänge A.8.6 / A.8.7 und nach Entwurf *Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen** vom Oktober 2014


A) Freibäder und Hallenbäder

folgende Anforderungen sind bei allen Wasserbecken einzuhalten:

- **Zugang:** Stufen- und Schwellenlos
- **Wege:** Kurz und hindernisfrei
- **Durchschreitbecken:** Rollstuhlgerichtet durchquerbar (kein gestautes Wasser) oder umgehbar
- **Treppe:** Flach (Stufen max. 15cm hoch) und beiseitiger Handlauf
- **Einstieg:** Schwimmbadlift (Poollift) mit folgenden Eigenschaften:
 - Fester, von drei Seiten zugänglicher Sitz auf 0.46 m Höhe
 - Vom Sitz aus selbständig bedienbar
 - Abklappbare Armstützen
 - In kleinen Anlagen genügt ein mobiler Schwimmbadlift für mehrere Becken
- **Bade-/Duschrollstuhl:** Ersatzmöglichkeit: Rollstuhlgerichter Wasserbeckenrand gemäss Skizze
Mindestens einer pro 20 Duschkabinen

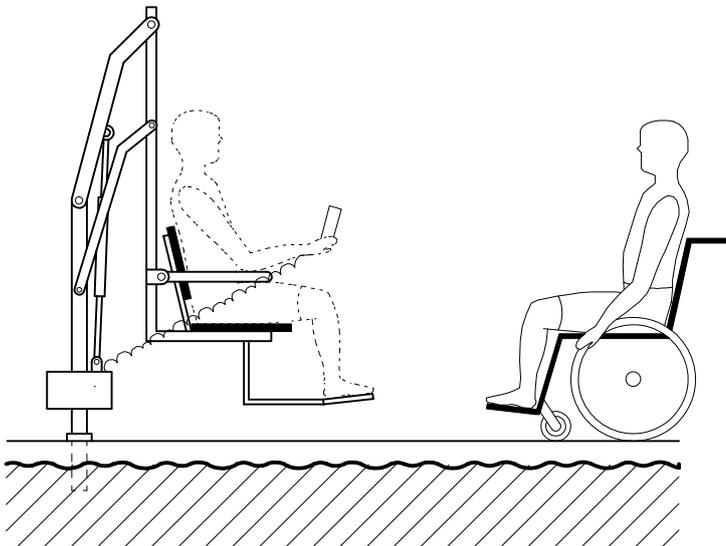

Schwimmbadlift
(Normalfall)

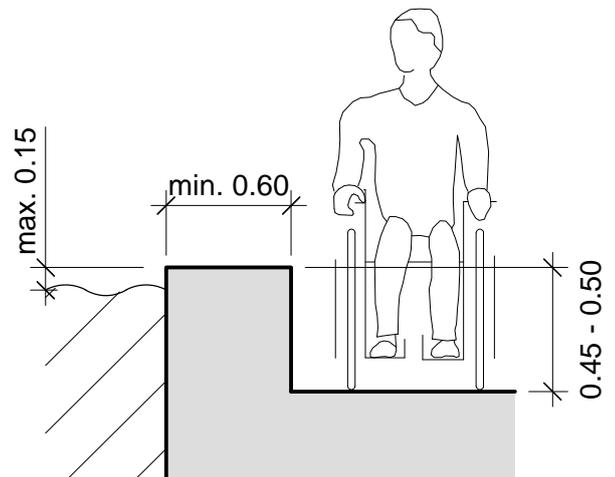

Rollstuhlgerichter Wasserbeckenrand
(Ersatzmöglichkeit)

B) Seebäder

- Mindestens eine flache Treppe gemäss A)
- Betreute Anlagen: Schwimmbadlift gemäss A), oder eine andere rollstuhlgerichte Hebevorrichtung, oder eine Rampe mit max. 6% Gefälle und beidseitigen Handläufen (Baderollstuhl erforderlich)
- Unbetreute Anlagen: Mindestens eine Rampe mit max. 6% Gefälle und beidseitigen Handläufen

C) Flussbäder

- Mindestens eine flache Treppe gemäss A) als Einstieg und mindestens eine vom Fluss aus gut sichtbar markierte zweite Treppe als Ausstieg weiter unten im Flusslauf

* Die Richtlinien werden in Kürze durch die SIA Dok D0254 Hindernisfreie Sportanlagen ersetzt